


LEGENDA

- Wentylator
- Centrala sterująca klapą oddymiającą
- Ręczny ostrzegacz pożarowy
- Siłownik kłapy dymowej

Uwagi

- Zasilanie wentylatorów w WC wyprowadzić z obwodu oświetlenia. (zasilanie podstawowe sprzed łącznika oświetlenia, sygnał sterujący z łącznika oświetlenia). Stosować przewód YDYpzo 4x1,5
- Przepusty przez ściany wykonać w postaci odcinków rurek ochronnych PVC Ø18 i Ø22.

SCHEMAT BLOKOWY SYSTEM ODDYMIANIA

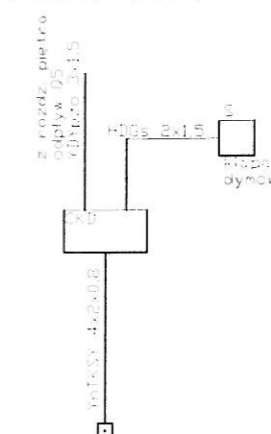

Biuro Projektów i Doradztwa Technicznego MAX Błażej Bloch
ul. Energetyków 7 65-729 Zielona Góra tel. 604 86 57 52

Obiekt	REMONT BUDYNKU BIUROWEGO			Data:
Tytuł rysunku	Plan instalacji piętra			01.15
Projektant Branża elektryczna	Arkadiusz Sadowski	130/90/ZG	1:100	Nr rys.
Opracował Branża elektryczna	Jarosław Wirszyk			3