



Proj. TL  
RU-3-L w obudowie ognioodpornej FB31LN(EI30)  
na półparterze w miejscu zdemontowanych  
tablic licznikowych

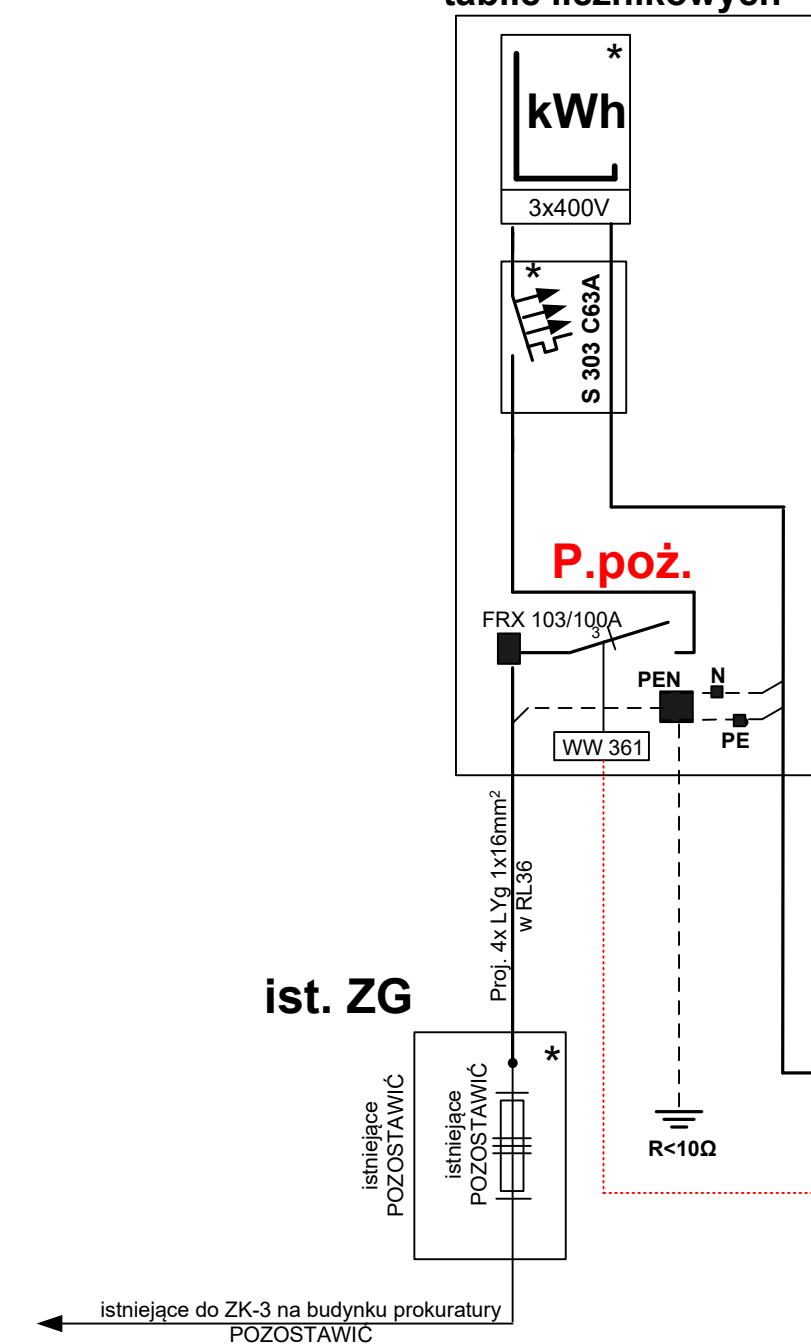

**Pi = 36860W**  
**Po = 22120W**  
**Io = 33.0A**

**PARTER**

**TG**  
**RW 4x12**

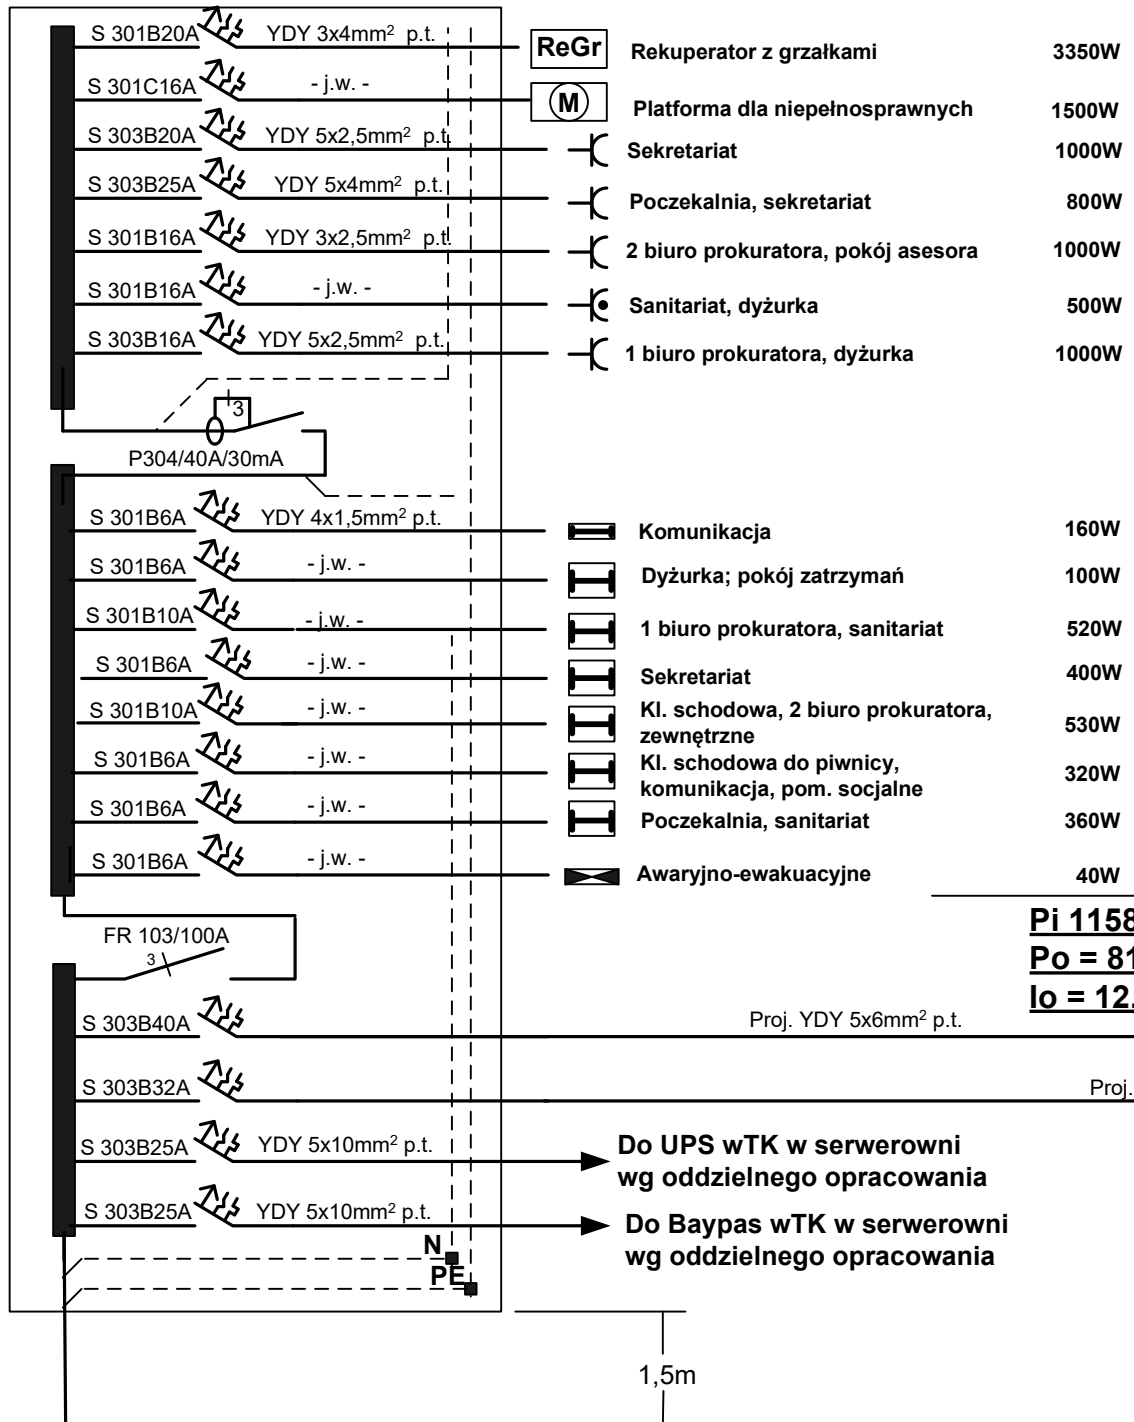


**Pi = 11580W**  
**Po = 8100W**  
**Io = 12.1A**

**Pi = 13047W**  
**Po = 9133W**  
**Io = 13.6A**

**PIWNICA**

**T2**  
**RW 4x12**

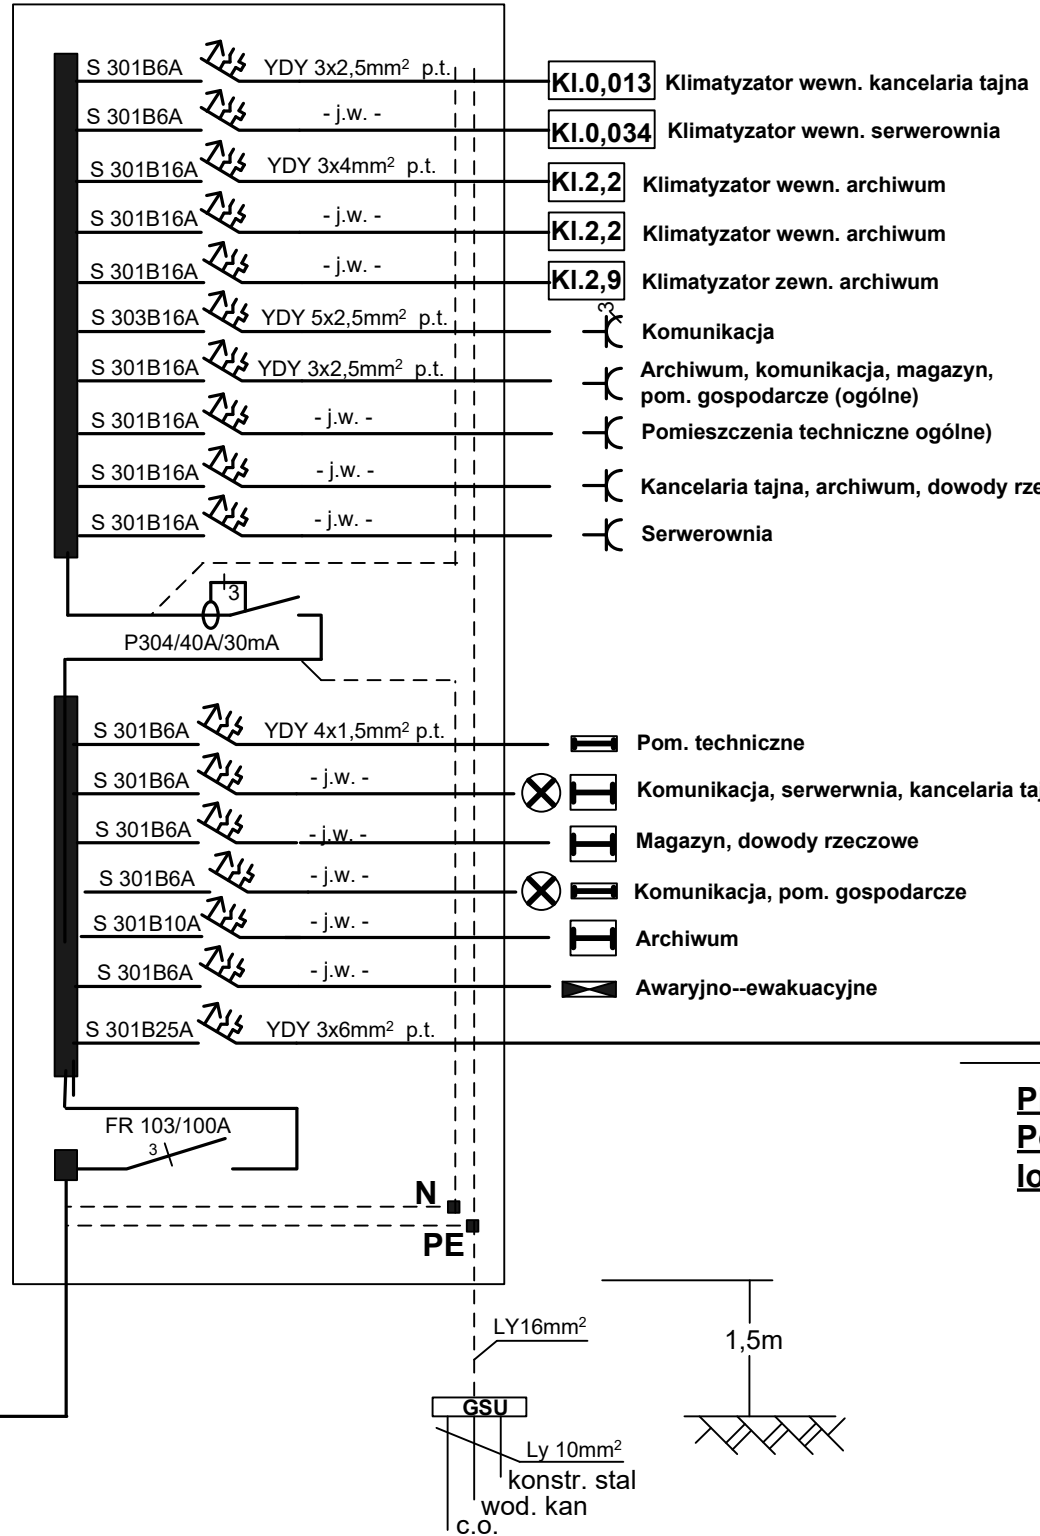


**Pi = 13047W**  
**Po = 9133W**  
**Io = 13.6A**

**Wyl. P.poż.**  
od zewnątrz  
przy drzwiach  
do kotłowni

**Pi = 13047W**  
**Po = 9133W**  
**Io = 13.6A**


**PIWNICA**  
**KOTŁOWNIA**

**TKo**  
Typ ARGENTA 3x12 (PCE) IP65

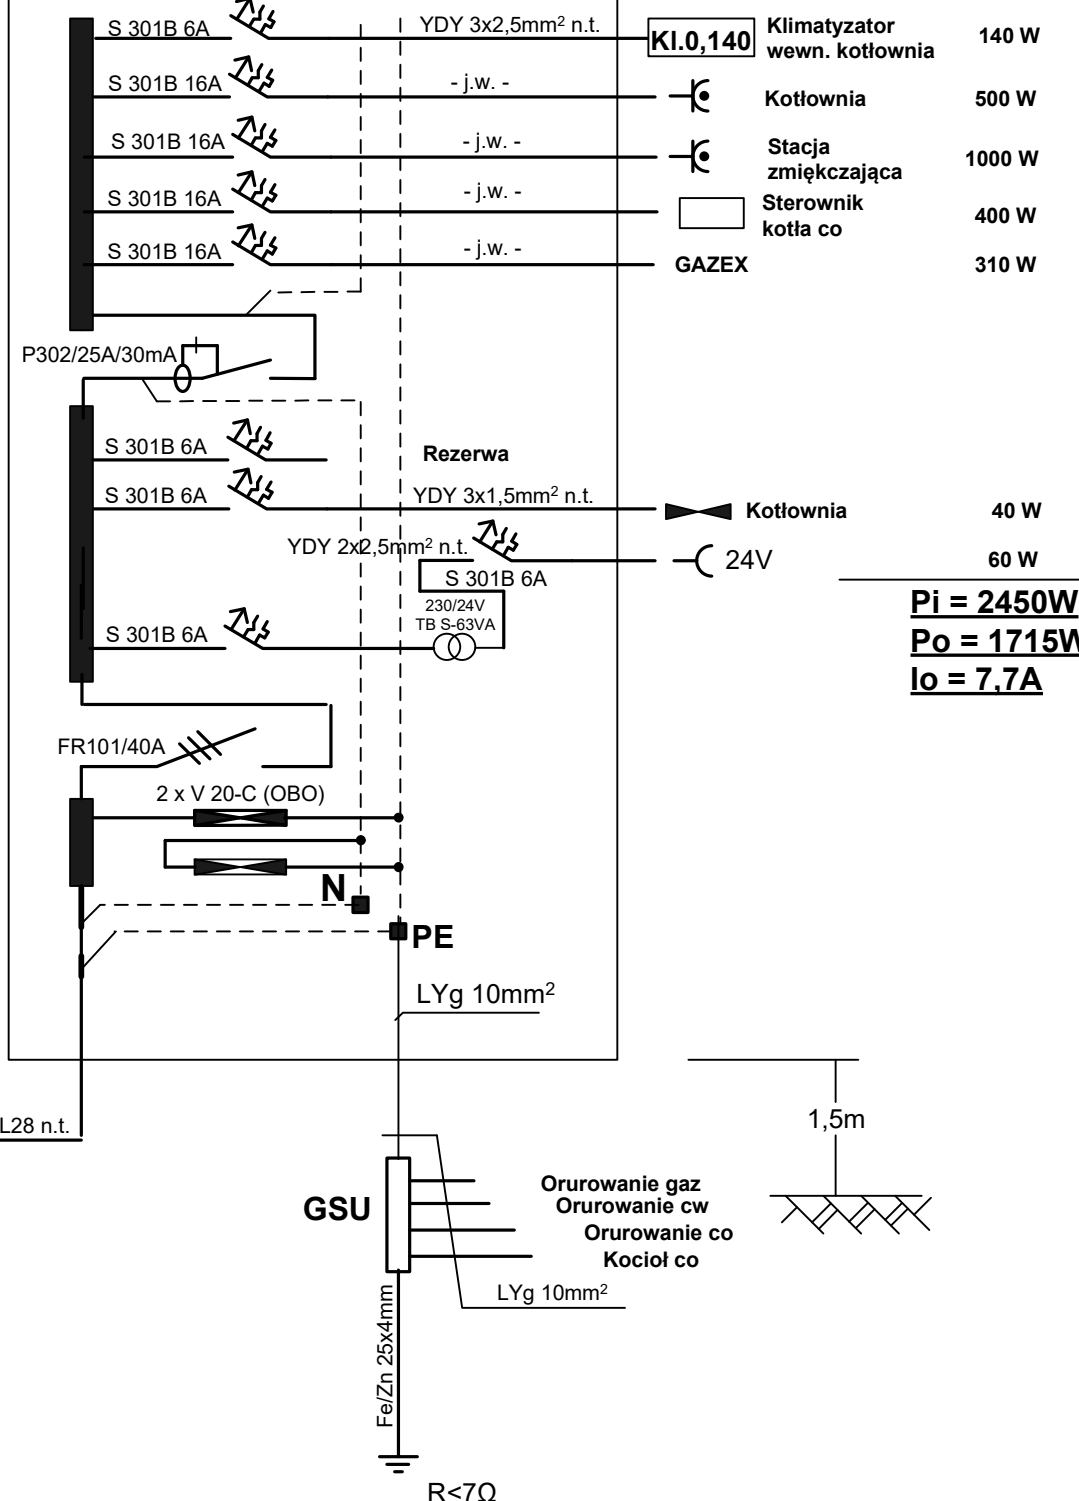

**PIĘTRO**

**T1**  
**RW 4x12**

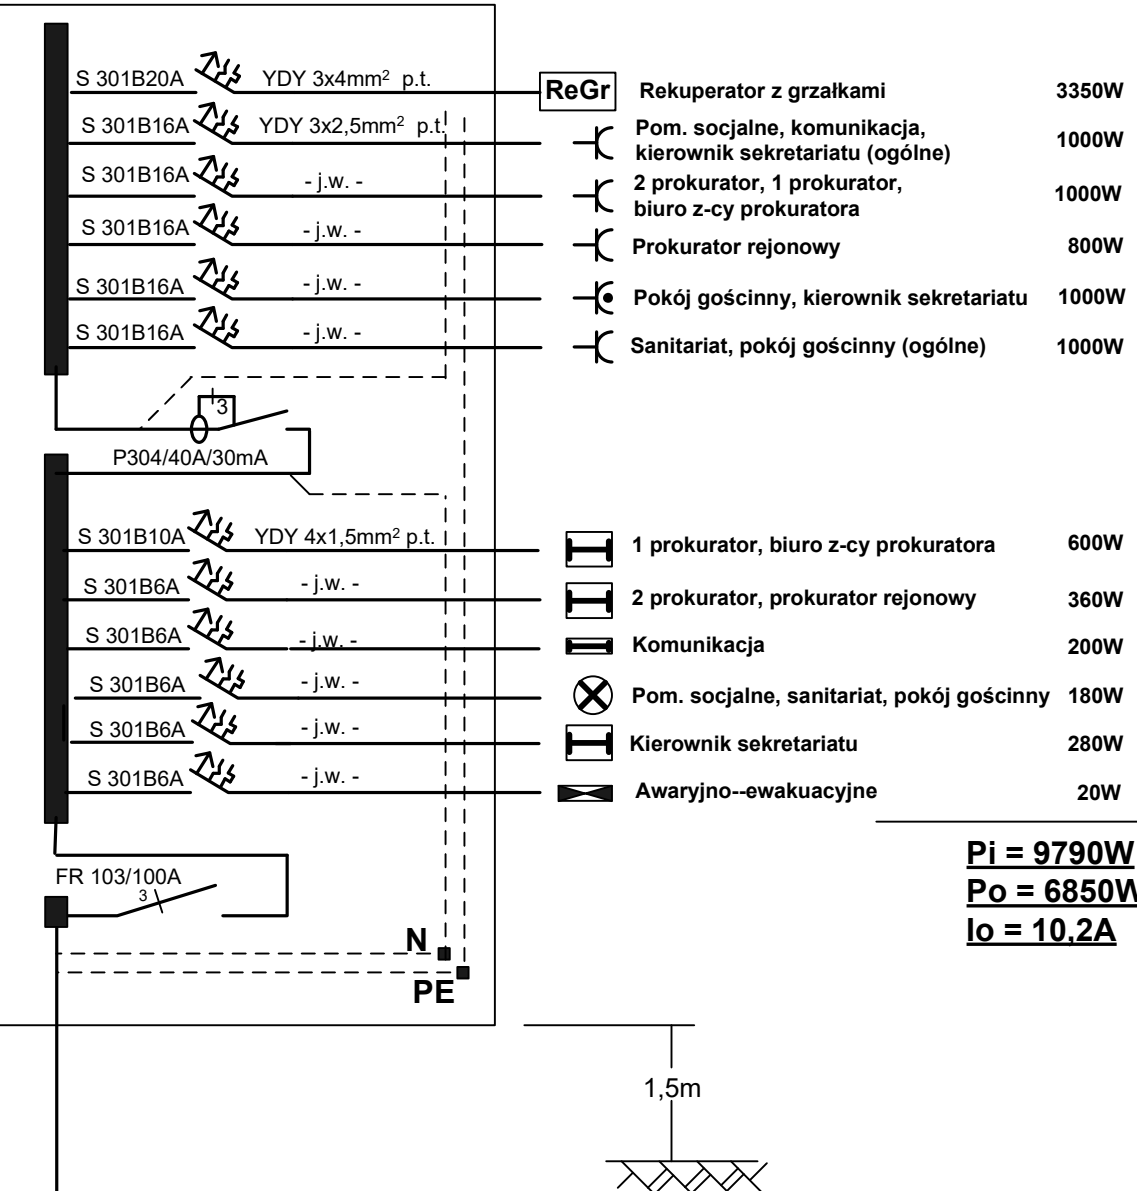

**Pi = 9790W**  
**Po = 6850W**  
**Io = 10.2A**

**SAMOCZYNNIE SZYBKE WYŁĄCZENI W UKŁ. TN-S**

Nazwa rysunku <b>SCHEMAT ZASILANIA I INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W REMONTOWANYM BUDYNKU PROKURATURY WE WSCHOWIE PRZY UL. GARBARSKIEJ 11</b>			Nr rysunku <b>E7</b>
Inwestor <b>PROKURATURA OKREGOWA ul. Partyzantów 42 65-950 Zielona Góra</b>			Skala
Projektant <b>mgr inż. elektryk Leon Rózcza</b>	Nr uprawnień <b>9/91/ZG</b> Par. 5-1 par. 6.1 par. 7 oraz par. 13 ust.1 pkt 4 lit. d	Data <b>Marzec 2018r.</b>	Podpis
Sprawdził <b>mgr inż. elektryk Marek Jerzy Mejnartowicz</b>	Nr uprawnień <b>LBS/0046/POOE/13</b> art. 24, ust.1, pkt 2 Ust. z 15 grudnia, 2000r	Data <b>Marzec 2018r.</b>	Podpis